

## 7. Конструктивные элементы для крепления модулей МПА-КД

### 7.1. Монтажные скобы для крепления модулей

Монтажные скобы применяются для крепления модулей в вертикальном положении и их надежного удержания при срабатывании установки пожаротушения.

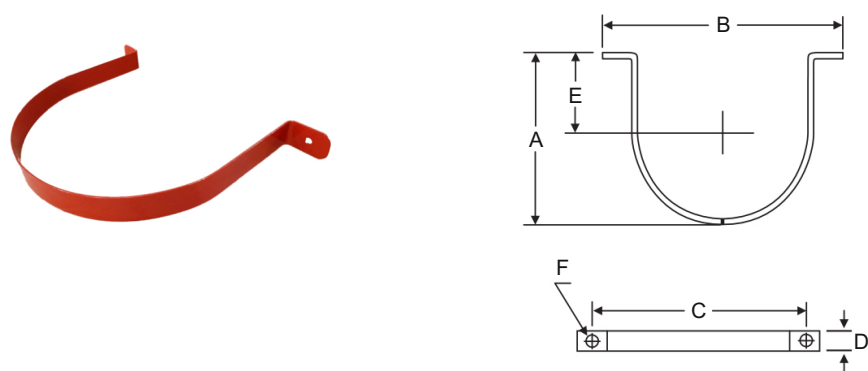


Рис. 18. Монтажная скоба

Артикул	Размер баллона, литры	Внешний диаметр	Размер А	Размер В	Размер С	Размер D	Размер E	Размер F
402-0418-000	51, 52, 81, 106, 142, 147, 180, 185, 187	16.54" 420 мм	16.22" 412 мм	21.89" 556 мм	19.13" 485 мм	1.97" 50 мм	7.95" 202 мм	0.63" 16 мм

## 7.2. Фиксатор крепления модуля к полу

Фиксаторы применяются для крепления модулей к полу для их надежного удержания при срабатывании установки пожаротушения.

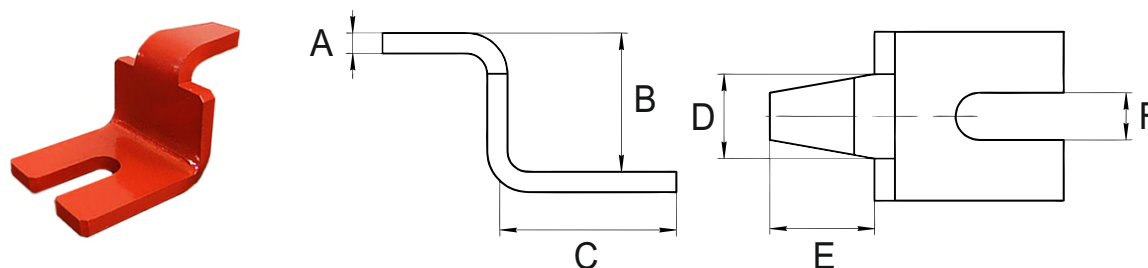


Рис. 19. Фиксатор крепления модулей к полу

Таблица 14. Размеры фиксаторов крепления модулей к полу

Артикул	Размер баллона, литры	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Размер D, мм	Размер Е, мм	Размер F, мм
405-0418-000	51, 52, 81, 106, 142, 147, 180, 185, 187	6	41	52,5	25	31	14